



Охлаждение

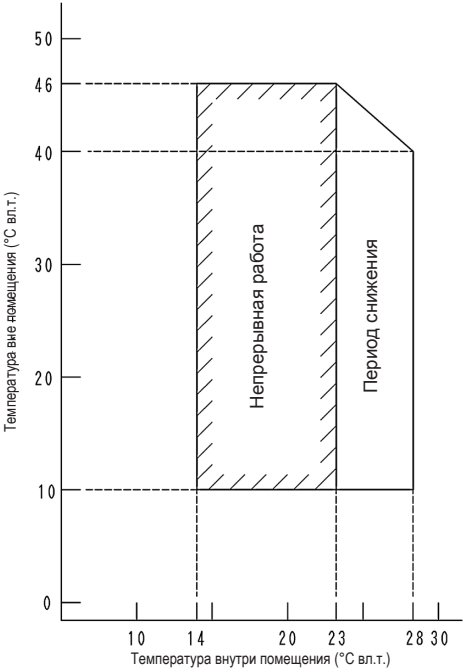

Нагрев

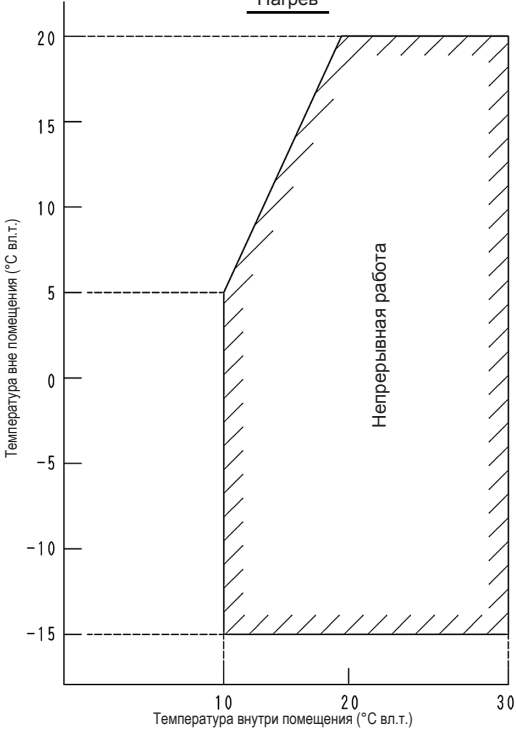

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные на графиках основаны на следующих условиях:
- Эквивалентная длина трубы 5м
 - Разность уровней 0 м
 - Скорость воздушного потока Высокий